

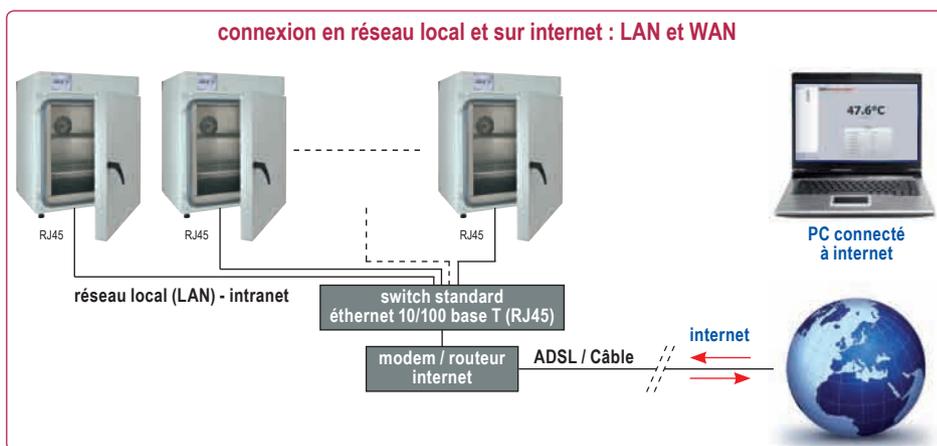


logiciel IPELT : prenez le contrôle intégral d'une ou de plusieurs étuves en intranet (réseau local - LAN) ou à distance via internet (WAN)

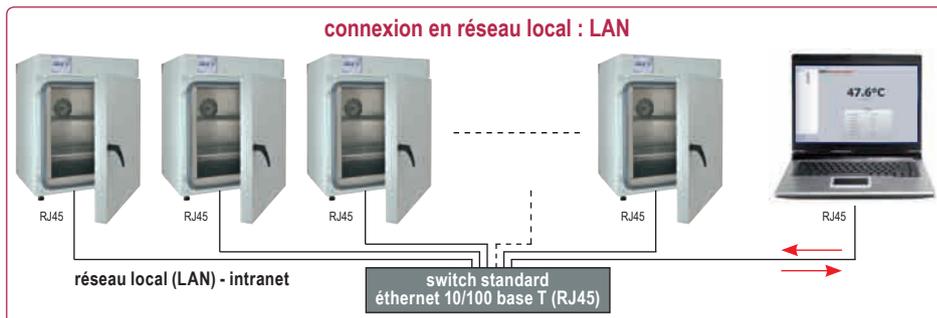

IPELT - logiciel de pilotage, de programmation et de récupération des données

- les étuves et incubateurs équipés du régulateur type "TOP" sont livrés avec le logiciel spécifique IPELT qui permet de régler, programmer l'appareil à distance, et de récupérer les données de température, d'humidité et d'horodatage
- IPELT est un logiciel pour PC sous Windows®
- IPELT permet de prendre le contrôle de l'appareil à distance, toutes les fonctions de réglage et de programmation sont disponibles
- connexion en réseau local LAN
- connexion pour accès à distance à travers Internet (WAN)

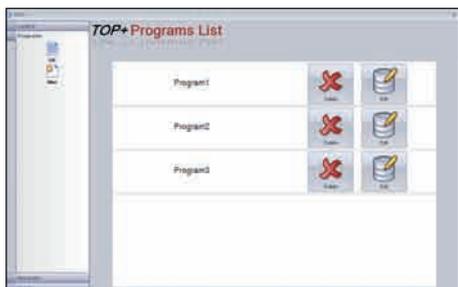

liste des programmes



programmation



graphique en temps réel



sélection du programme



affichage en temps réel

Date	Température	Humidité	État
2010-10-20 08:00:00	32.2	48.2	OK
2010-10-20 09:00:00	32.3	48.3	OK
2010-10-20 10:00:00	32.4	48.4	OK
2010-10-20 11:00:00	32.5	48.5	OK
2010-10-20 12:00:00	32.6	48.6	OK
2010-10-20 13:00:00	32.7	48.7	OK
2010-10-20 14:00:00	32.8	48.8	OK
2010-10-20 15:00:00	32.9	48.9	OK
2010-10-20 16:00:00	33.0	49.0	OK
2010-10-20 17:00:00	33.1	49.1	OK
2010-10-20 18:00:00	33.2	49.2	OK
2010-10-20 19:00:00	33.3	49.3	OK
2010-10-20 20:00:00	33.4	49.4	OK
2010-10-20 21:00:00	33.5	49.5	OK
2010-10-20 22:00:00	33.6	49.6	OK
2010-10-20 23:00:00	33.7	49.7	OK
2010-10-21 00:00:00	33.8	49.8	OK
2010-10-21 01:00:00	33.9	49.9	OK
2010-10-21 02:00:00	34.0	50.0	OK
2010-10-21 03:00:00	34.1	50.1	OK
2010-10-21 04:00:00	34.2	50.2	OK
2010-10-21 05:00:00	34.3	50.3	OK
2010-10-21 06:00:00	34.4	50.4	OK
2010-10-21 07:00:00	34.5	50.5	OK
2010-10-21 08:00:00	34.6	50.6	OK
2010-10-21 09:00:00	34.7	50.7	OK
2010-10-21 10:00:00	34.8	50.8	OK
2010-10-21 11:00:00	34.9	50.9	OK
2010-10-21 12:00:00	35.0	51.0	OK
2010-10-21 13:00:00	35.1	51.1	OK
2010-10-21 14:00:00	35.2	51.2	OK
2010-10-21 15:00:00	35.3	51.3	OK
2010-10-21 16:00:00	35.4	51.4	OK
2010-10-21 17:00:00	35.5	51.5	OK
2010-10-21 18:00:00	35.6	51.6	OK
2010-10-21 19:00:00	35.7	51.7	OK
2010-10-21 20:00:00	35.8	51.8	OK
2010-10-21 21:00:00	35.9	51.9	OK
2010-10-21 22:00:00	36.0	52.0	OK
2010-10-21 23:00:00	36.1	52.1	OK
2010-10-22 00:00:00	36.2	52.2	OK
2010-10-22 01:00:00	36.3	52.3	OK
2010-10-22 02:00:00	36.4	52.4	OK
2010-10-22 03:00:00	36.5	52.5	OK
2010-10-22 04:00:00	36.6	52.6	OK
2010-10-22 05:00:00	36.7	52.7	OK
2010-10-22 06:00:00	36.8	52.8	OK
2010-10-22 07:00:00	36.9	52.9	OK
2010-10-22 08:00:00	37.0	53.0	OK

tableau des mesures